

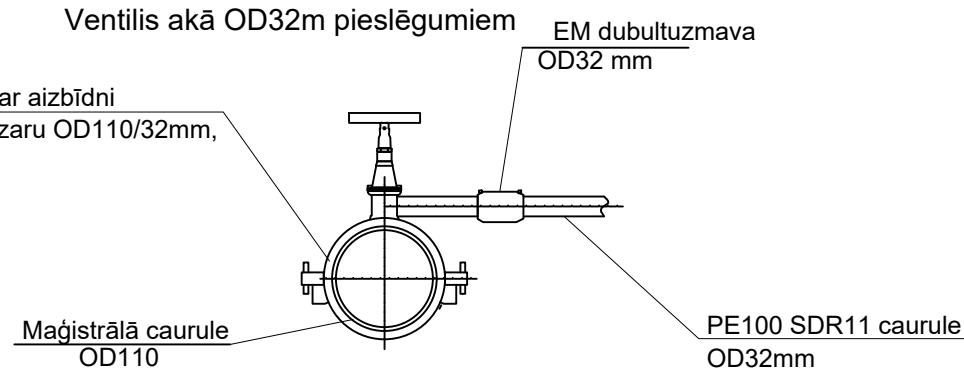
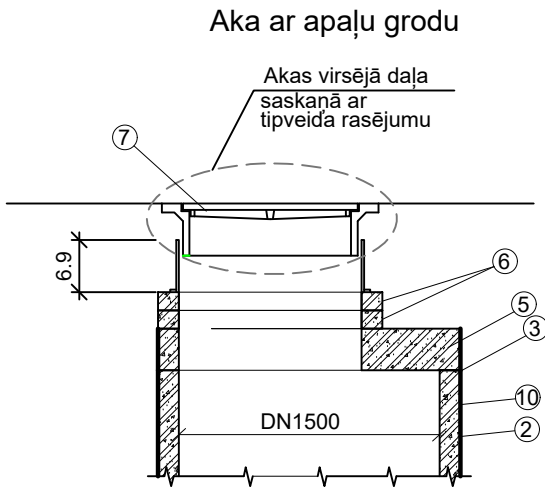


ŪDENSVADA AKU PRINCIPILĀIE RISINĀJUMI

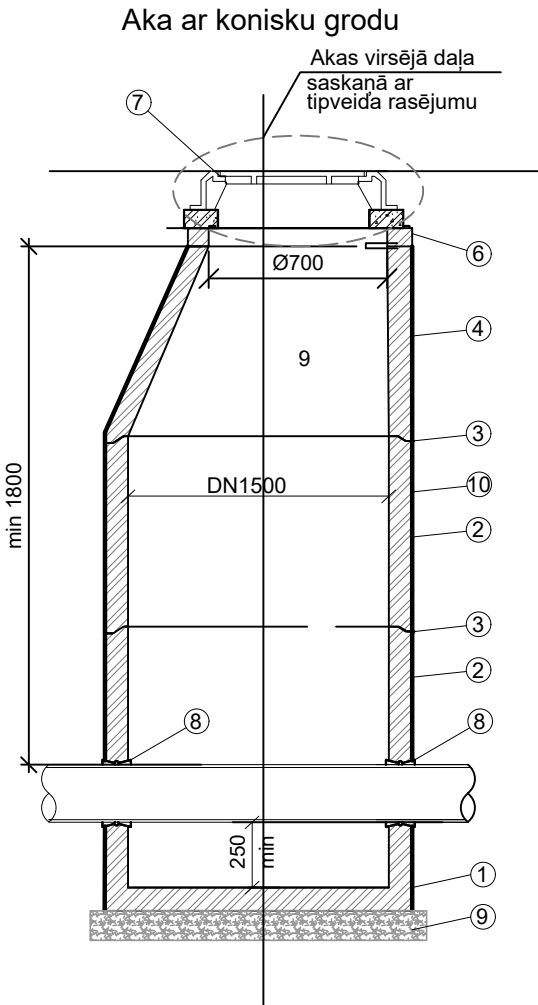

Pazemes tipa ventilis OD32mm pieslēgumiem


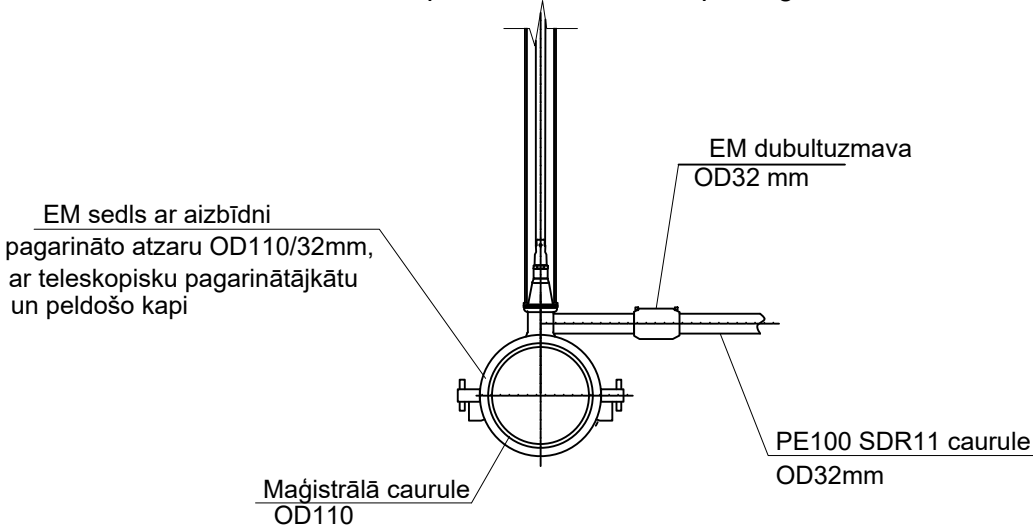


Piezīmes:

1. Pazemes ventīļa kapes minimālais diametrs DN 280.
2. Pazemes aizbīdņu kapēm vāks ar ne mazāk kā vienu atvēršanas līdzi un uzrakstu -VŪ.

APZĪMĒJUMI

- | | |
|--|--|
| 1 Monolīts akas apaksējais grods ar pamatni (betona marka C25/30, W10, F200) | 8 Ķēdes tipa aizsargčaula cauruļvada iebūvei sienā |
| 2 Grodi (betona marka C25/30, W10, F200) | 9 Blietētu šķembu pamatne h=150 mm |
| 3 Bļivējums (atbilstoši LVS EN681-1) | 10 Hidroizolācija (bituma hidroizolācija 1 kārtā) |
| 4 Konisks grods | 11 Betona Balsti C16/20 |
| 5 Pārseguma plātne h-150mm | |
| 6 Regulējamie gredzeni (ja nepieciešams) | |
| 7 Ķeta vāks - speciāls ar uzrakstu "Valmieras ūdens" (atbilstoši EN124) projektējamā slodze:
-braucamā daļa ar asfalta segumu > 400 kN (peldošā tipa)
-braucamā daļa ar grants segumu > 400 kN
-citur >250 kN | |

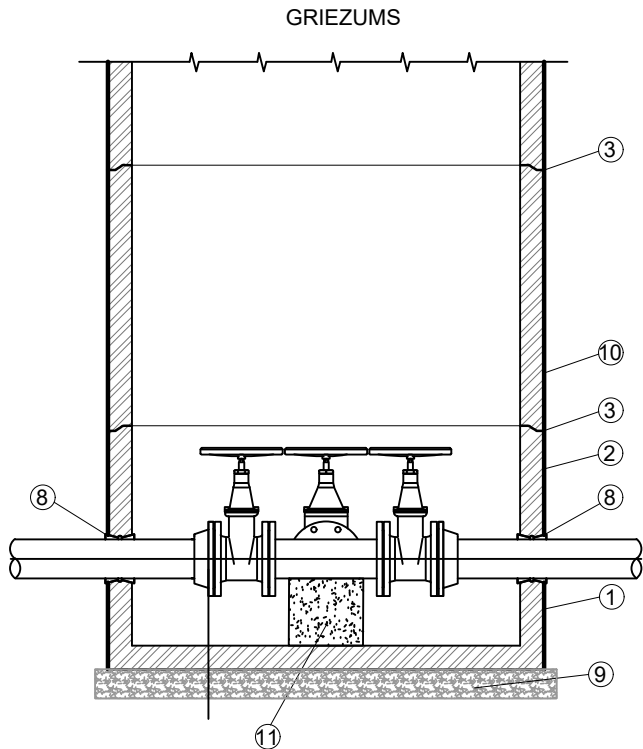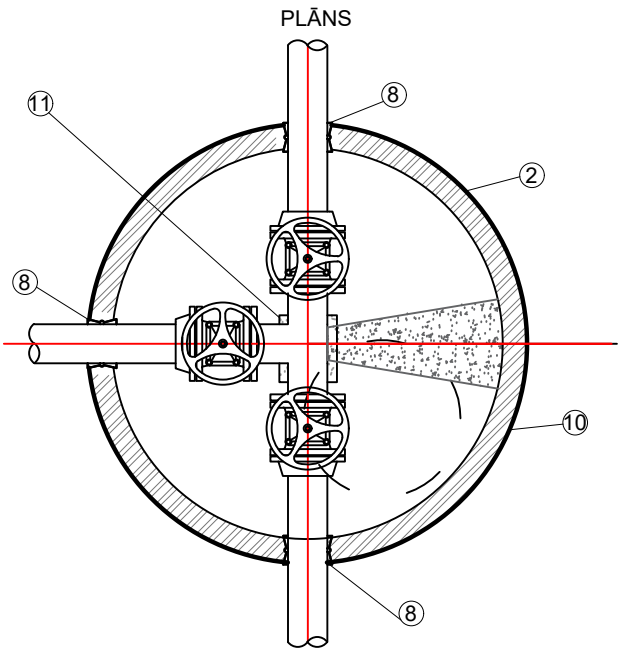

PIEZĪME:

Darbu daudzumos uzrādītais darba veids "Kontrolakas izbūve" izbūve (kompl.), ietver visus rasējumā uzrādītos darbus, ietverot būvbedres rakšanu, aizbēršanu ar atbilstošu grunti, blīvēšanu, jaunas dzelzsbetona akas izbūve (ietverot grodu pamatni, grodu, pārsedes, dzelzsbetona gredzenus, u.c.), un skatakas vāku ar apbetonējumu (atbilstoši slodzes klasei) izbūve, šķembu apbēruma izbūvi, hidroizolācijas izbūvi, smilts apbēruma izbūvi, kā arī citus darbus un materiālus, kas nepieciešami lai izbūvētu dzelzsbetona skataku pilnā apjomā.

* Būvbedri aizberot, grunti blīvēt kārtās, ne biežākās kā 300 mm.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS: EL Ekolat Sia Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R 1.Preču 30a, Daugavpils, LV-5401 tālr.65424646, ekolat@inbox.lv				PASŪTĪTĀJS: valmieras ūdens SIA "Valmieras ūdens" REĢ. NR. 44103033608, RŪPNIECĪBAS IELA 50, VALMIERA LV-4201			
AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	PROJEKTS: Ūdensvada un kanalizācijas pārbūve daudzdzīvokļu māju Viestura laukums 5, 7 un 8 zemes gabalos, Valmiermuižā, Valmieras novadā	PASŪTĪJUMA NUMURS:	2-1/2023/67	
BŪVPR.D.VAD.	T.Loginova		03.2024.		STADIJA:	BP	
IZSTRĀDĀJA	N.Ziļe		03.2024.		MARKA:	UKT	
				RASĒJUMS: Ūdensvada aku principālāie risinājumi. Ventili.	LAPAS NR.:	7	
					KOPĒJO LAPU SKAITS:	10	
					MĒROGS:	-	
FAILS:					ARHĪVA REĢ. NUMURS:		